

DRPX0		Seite
Prüfprotokoll	RX183/016-C	1/2
KUNDE:	DMG MORI SPARE PARTS GMBH	BESTELLNUMMER: 239144 DMG MORI
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 215688
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR: 905262
ARTIKELNUMMER:	RX133818-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

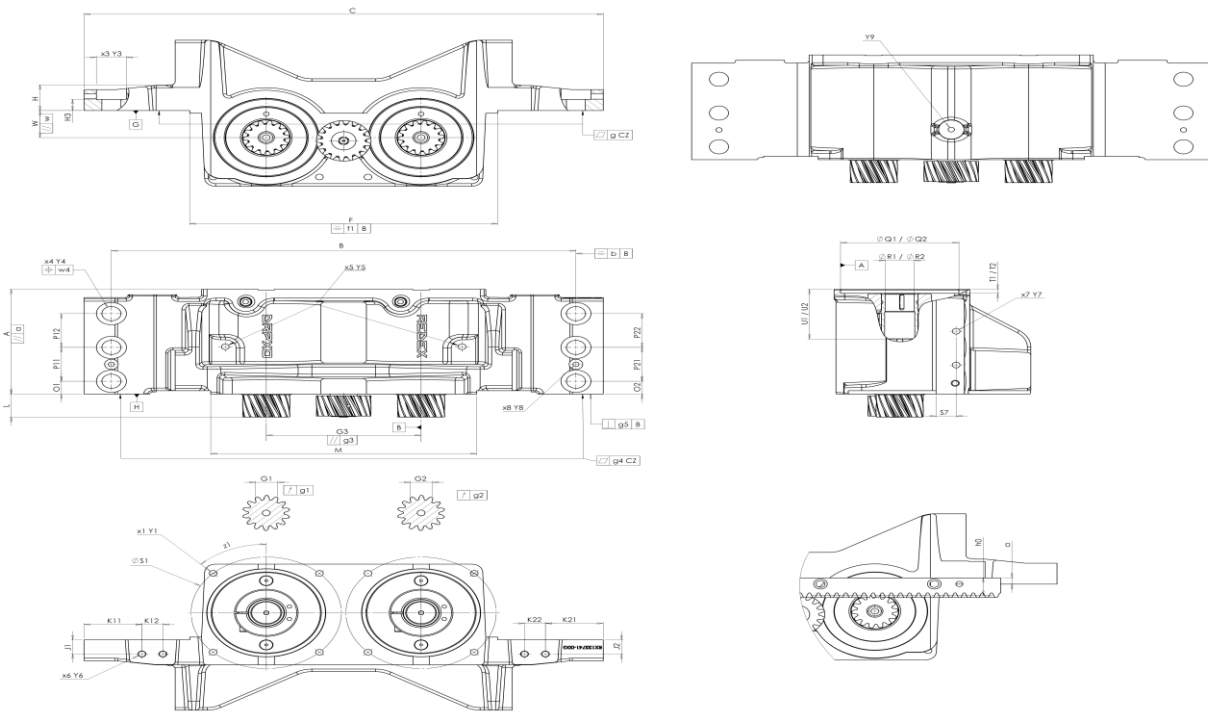
ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			K2531		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,385
		g1	0,021		Di	0,008
	Zahnrad 2			K2538		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,395
		g2	0,021		Di	0,012
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9 075		Di	9,096

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0		Seite
Prüfprotokoll	RX183/016-C	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 905262
		
General tolerance: Js13		
Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine
µm		Micrometer
Cr		Calliper rule
Di		Dial indicator
Pg		Plug gauge
GEHÄUSE		GEHÄUSE
Sollwert		Istwert
H		E1026
A		155
a		0,03
B		510
b		0,5
C		570
F		338
f1		0,5
x3		Y3 2x3 Ø33
G3		170
g3		0,03
g		0,03
g4		0,03
g5		0,05
H		38
L		34
K21		63,5
K22		23
Y9		M8x1,0
M		292
H3		16,5
W		40
w		0,03
O1		19
O2		19
P11		50
P21		50
P12		50
P22		50
x4		Y4 2x3 Ø21
w4		0,2
x5		Y5 2 M10x17
x7		Y7 2x2 M10x15
S7		22
x8		Y8 2 M8
x1		Y1 2x4 M10x20
at		Z1 45°
on PCD		S1 165
x6		Y6 2x2 G1/8
J1		21
J2		21
K11		63,5
K12		23
Sollwert		Istwert
A		Ø
Q1		130 JS6
R1		32 F7
T1		6
U1		73 min
Ø		Q2 130 JS6
Ø		R2 32 F7
T2		6
U2		73 min
Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1 40
Radiale Steifigkeit (N/µm)		1 140
Geräuschpegel		@1500 rpm Eintrieb (dB(A)) 67,0
Leerlaufdrehmoment		Linie 1 0,2 Nm
Linie 2		0,2 Nm
Datum: 25/05/2021		Von: P VASLIER
Version: C		

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr